

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
TRAITEMENT DES EAUX**

Bon de Commande

SFTE

GROUPE LAUGIL

11520

SFTE – Techniparc de la Bastidonne – Chemin de l’Aumône Vieille – CS 30650

13681 Aubagne Cedex

Tél : 0 820 807 808 - Fax. 04 91 35 65 21 - Email : laugil@laugil.com

391 953 023 RCS - TVA intracommunautaire FR 55 391 953 023 - APE 4673A - SAS - Capital : 73 937,77

0675 9300 73
REPRESENTANT: LSCH STR 61

REFERENCE:  D  Int  GMS  AS  P

CLIENT

Nom Vinh C. T.

Prénom : D. PIER

Adresse N 29 lot 175 N 25 DE PARAIN

Code postal : 02120 Ville : Nizy

Téléphone : 06 60 06 23 25 Portable :

E-mail: DEXBACH.ELAINE@NEUFPI

Quantité	Désignation	Prix
01	STATION DE TRAITEMENT D'EAU REF 8000 20 LITRES VP	
03	POSE + MISE EN SERVICE	
01	PNEUMATIQUE	
02	SFC	
Autres frais		
		TOTAL HT
Dont TVA	☐ 5.5% ☒ 10% ☐ 20%	TOTAL TTC 9750

Délai et modalités de livraison du bien : 1 mois

Financement

Identité de l'établissement prêteur (nom et RCS)

Montant du crédit : 2 750

Taux effectif global : 6,80

Nombre de mois 40 En me

Nombre de jours avant première échéance :

Taux nominal : 6.60

és de 24,78

2) Smit.

Modalités de paiement

Acompte : ☐ Par chèque ☐ En espèces

(Après expiration du délai légal)

A la pose/ à la livraison soit :

Politique de confidentialité

Les données personnelles collectées par la société SFTE groupe Laugil sont enregistrées dans son fichier « clients ». Vos données personnelles sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat de vente et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client, le traitement des contacts, et la promotion des activités de l'entreprise. Les informations personnelles ainsi collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l'exécution du contrat, à l'accomplissement par la société SFTE groupe Laugil de ses obligations légales et réglementaires et à l'exercice de ses prérogatives et intérêts légitimes. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l'entreprise, habilitée à les traiter en raison de leurs fonctions ; les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution des tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des contrats, sans qu'une autorisation des clients soit nécessaire.

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l'Union Européenne. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données, ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Ces différents droits peuvent, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, être exercés en nous adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : Société Française de Traitement des Eaux - Groupe Laugil - Techniparc de la Bastidonne - chemin de l'Aumône Vieille - CS 30650 - 13681 Aubagne cedex

Enfin nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL, sur laquelle vous pouvez vous inscrire (<https://www.bloctel.gouv.fr>)

Je reconnais avoir pris connaissance des informations précontractuelles et avoir bénéficié du délai que je souhaitais, nécessaire à leur compréhension. Je reconnais également avoir lu et accepté les termes du présent bon de commande, y compris les conditions générales de vente, qui se trouvent au recto et verso de ce document et avoir eu communication de manière claire et compréhensible de l'ensemble des informations visées à l'article L221-5 du code de la consommation.

MEI
02/2024

Signature du client

(précédée de la mention « Bon pour accord »)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal [][][][][][] Ville :

Tél : [][][][][][][][][][][][][][][][][] Portable : [][][][][][][][][][][][][][][][][]

Mail :

Matériel

Type : 8000 XP 2 LITRE

Emplacement :

Tuyauterie

Nombre de mètres nécessaires :

Diamètre canalisation :

Nature de la canalisation :

Vidange

Endroit de la vidange :

Distance en mètres :

Nature de la canalisation :

Pose d'un régulateur de pression si pression > 6 bars

Electricité

La prise de courant existe-t-elle ? ☐ OUI ☐ NON

Endroit pour se reprendre :

Distance en mètre :

Données techniques

TH eau ville :

Pression d'alimentation :

Mur à percer : ☐ OUI ☐ NON

Nature du mur à percer :

Epaisseur :

Nature du sol :


Commentaire de pose

DÉRIVATION D'EAU
X 2 7.50M

Itinéraire

APPELLEN

Schéma d'implantation

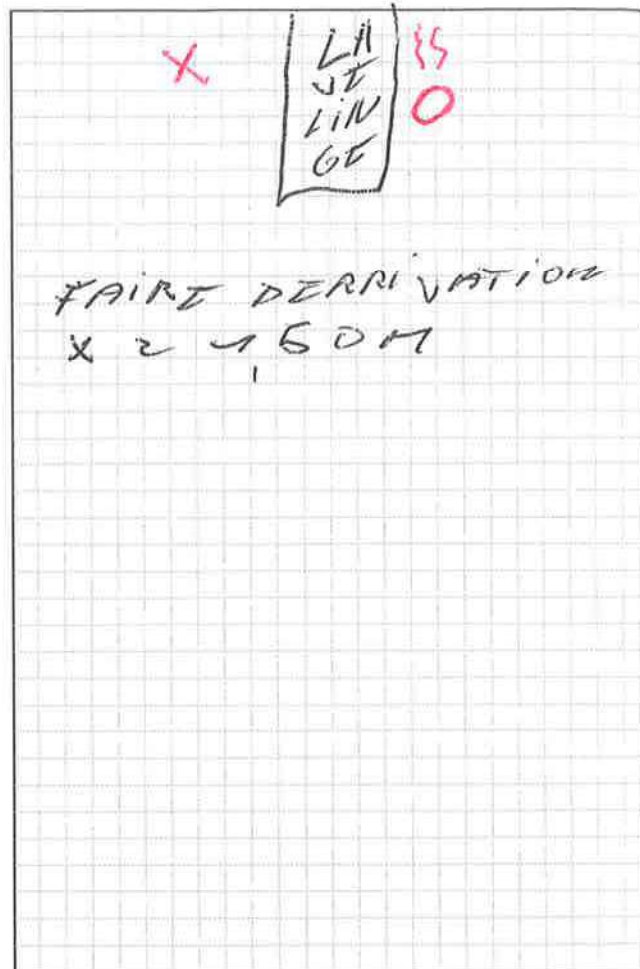

Faire figurer l'emplacement prévu à l'aide des symboles suivants :

Matériel : ○

Branchement eau : X

Vidange : ∩

Prise de courant : ☀

Boîte de dérivation : □

Dérivation de jardin : ⊥

j'atteste avoir donné les indications nécessaires à l'installation du matériel et je m'engage à ne pas faire changer l'appareil de place sauf surcoût de ma part

Nom et Signature