







Régénération
Alarme de sel
fonctionnement
normal



Service client
Statut de la vanne
fonctionnement
normal







Aitech
PASTILLES DE SEL
POUR ADOUCISSEUR D'EAU

4011415

6/29/24/340514





www.laugil.com
Laugil France
Tech
www.laugil.com
Fax : 04 91 35 65 11
LAUGIL FRANCE
N°Indigo 0 820 807 808
N° 57667
SAS Laugil France - R.C.S. 411.680.739 Marseille
Techniparc de la bastidonne - Chemin de l'Aumône
Vieille - CS 30650 - 13681 AUBAGNE CEDEX
Technicien Conseil : Seedy

Nom : F. Mercier Prénom : Cherifa Mail : @
Adresse (immeuble objet des travaux) : 8 AV de la mercurie
Code Postal : 95520 Ville : Ormy
Tél. domicile : Mobile : Autre Tél. :

« INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES du code de la consommation »


CONTRAT D'ENTRETIEN - Date d'effet du contrat : du 15/02/15 au
"1 AN" (Garantie main d'œuvre et déplacement 1 an à compter de la visite)

Entretien adoucisseur
Autre : installation
Type de vanne : Techniparc
Litres : Année de mise en service : 2005
Entretien Osmoseur
Autre :
Type : Shutt off Booster Permeat
Année de mise en service :
Ultra-Violet
Type :
Lampe Watt :
Année de mise en service :

TH à mon arrivée : 34 °
Changement de cartouche(s)
Double Fonction - Taille : - Qté :
Polypropylène - Taille : - Qté :
Solution désinfectante
Tests de fonctionnement :
By-pass
Vérification des cycles de la vanne
Contrôle de la turbine
Contrôle et nettoyage des injecteurs
Contrôle et/ou graissage pièces en mvt
Vérification de la Mise à l'égout
Vérification des paramètres
Modification(s) des paramètres :
Lesquels :
TH° à mon départ : 72.8
Présence robinet auto-perceur : Oui Non
Présence d'une vanne d'arrêt EZ : Oui Non
Contrôle du débit : Normal Anormal
Si anormal, voir fiche diagnostic
Test TDS sur eau non osmosée : ppm
Test TDS sur eau osmosée : ppm
Changement de cartouche(s) selon équipements :
Double Fonction - Taille : - Qté :
Polypropylène - Taille : - Qté :
In line sédiment EZ - Taille : - Qté :
In line charbon EZ - Taille : - Qté :
In line sédiment NPT - Taille : - Qté :
In line charbon NPT - Taille : - Qté :
XRO 1 M. + 5 M. + 1 GAC
Cartouche hydrotech charbon Qté :
Cartouche hydrotech sédiment Qté :
Cartouche GAC 10" Qté :
Changement Membrane :
NON Le test TDS est correct
OUI Test TDS après changement : ppm
Ouverture et contrôle pression du ballon : bars
Vérification remplissage et coupure réservoir :
Correct Incorrect
Mise à l'égout, vérification de l'écoulement
Correct Incorrect
Vérification des connectiques
Positionnement de l'équipement
Horizontal Vertical
Vérification des connexions électriques
Vérification starter
Vérification du ballast
Type :
Vérification de la chambre U.V.
Fourniture et changement de la lampe :
Lampe 30 w
Lampe 55 w (hors forfait)
Lampe 4 broches 4 PSE (hors forfait)
Lampe EUREKA (hors forfait)
Autre (hors forfait) :

Montant entretien TTC : €
Consommables TTC en supp
Double Fonction : Qté : x €
Polypropylène : Qté : x €
Autres filtres : x €
Sac(s) de sel 25kg : Qté : x €
Montant consommables TTC : €
Montant Total TTC : €
Montant entretien TTC : €
Consommables TTC en supp
Membrane : Qté : x €
Autre : Qté : x €
Autre : Qté : x €
Autre : Qté : x €
Montant consommables TTC : €
Montant Total TTC : €
Montant entretien TTC : €
Consommables TTC en supp
Lampe / watt
Changement du quartz
Filtre
Montant consommables TTC : €
Montant Total TTC : €

TVA appliquée : 10%* 20% Modalité de règlement : Chèque Espèce CB
Observations et signature technicien :
eelle de ville à 34-36
euee solic à 72.8 th
évaluation
client!
Je demande expressément que la prestation soit réalisée avant l'expiration du délai de quatorze jours francs et renonce ainsi à ma faculté de rétractation.
*Le client déclare que l'immeuble objet des travaux est achevé depuis plus de 2 ans.
Date, lieu & Signature du client (1et 2) :
LF-ENT-FA1

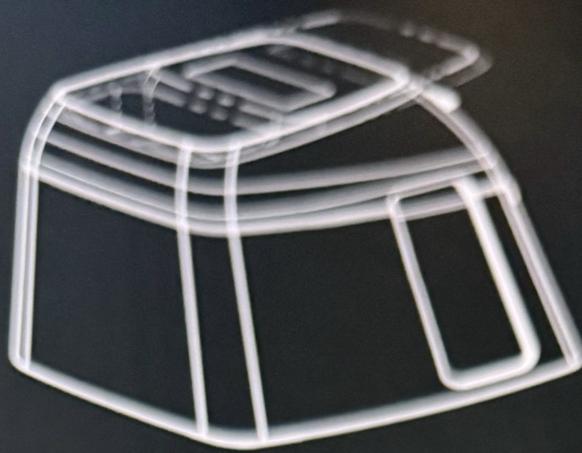

Dimensions:

537,6 x 853 x 300 mm


Poids:

Part Code: 1020001428

Product No.: TechnoLaugil 20L

Serial No.: 

1020001428-Y5A-01-0426

Item Bar Code.: 

4213130001

C/No. : 426-480

P0241295/P0241932