



RAPPORT D'INTERVENTION

N° MME-FORESTWEMEL--/2025/03/19/001

Dimao
27 rue berty Albrecht 60600 fitz james

Tél : 0344500395
Email : Contact@dimao.fr
Siret : 84833600400017
TVA : FR12848336004

INFOS

Client : MME Forest/Wemel -
Adresse :
20 Rue de Bresles
60510 Laversines, France
Lieu d'intervention :
Garage

Interlocuteur : MME Forest/Wemel
Téléphone : 06 28 52 81 25
Technicien : Benjamin et Paul
Début d'intervention : 19/03/2025 10:15
Fin d'intervention : 19/03/2025 18:05
Sous contrat : Non
Inter terminée : Oui

SIGNATURE INTERVENANT

Commentaire : À prévoir pour les sorties du ballon thermodynamique
un coude 90
Une longueur de 30
Une longueur 1mètre
Une grille extérieur

SIGNATURE CLIENT

MOTIFS

Pose d'un adoucisseur LAUGIL
Pose d'un ballon thermodynamique


RESUME INTERVENTION

TS:
Rajout de 2 prises étanches,
9m de câble électrique

PHOTOS




PHOTOS

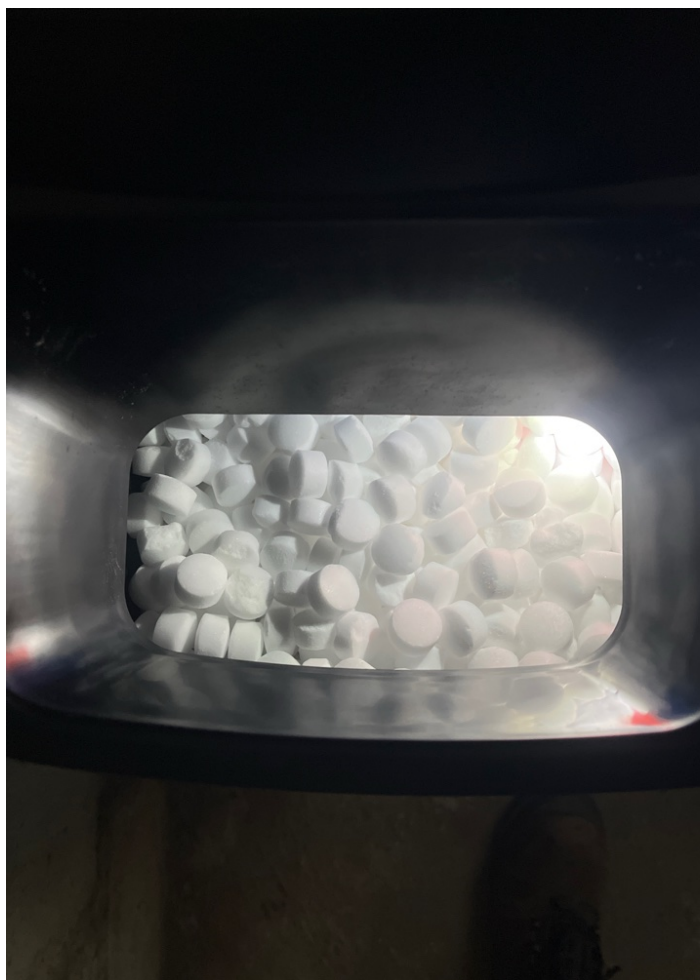

PHOTOS



PHOTOS

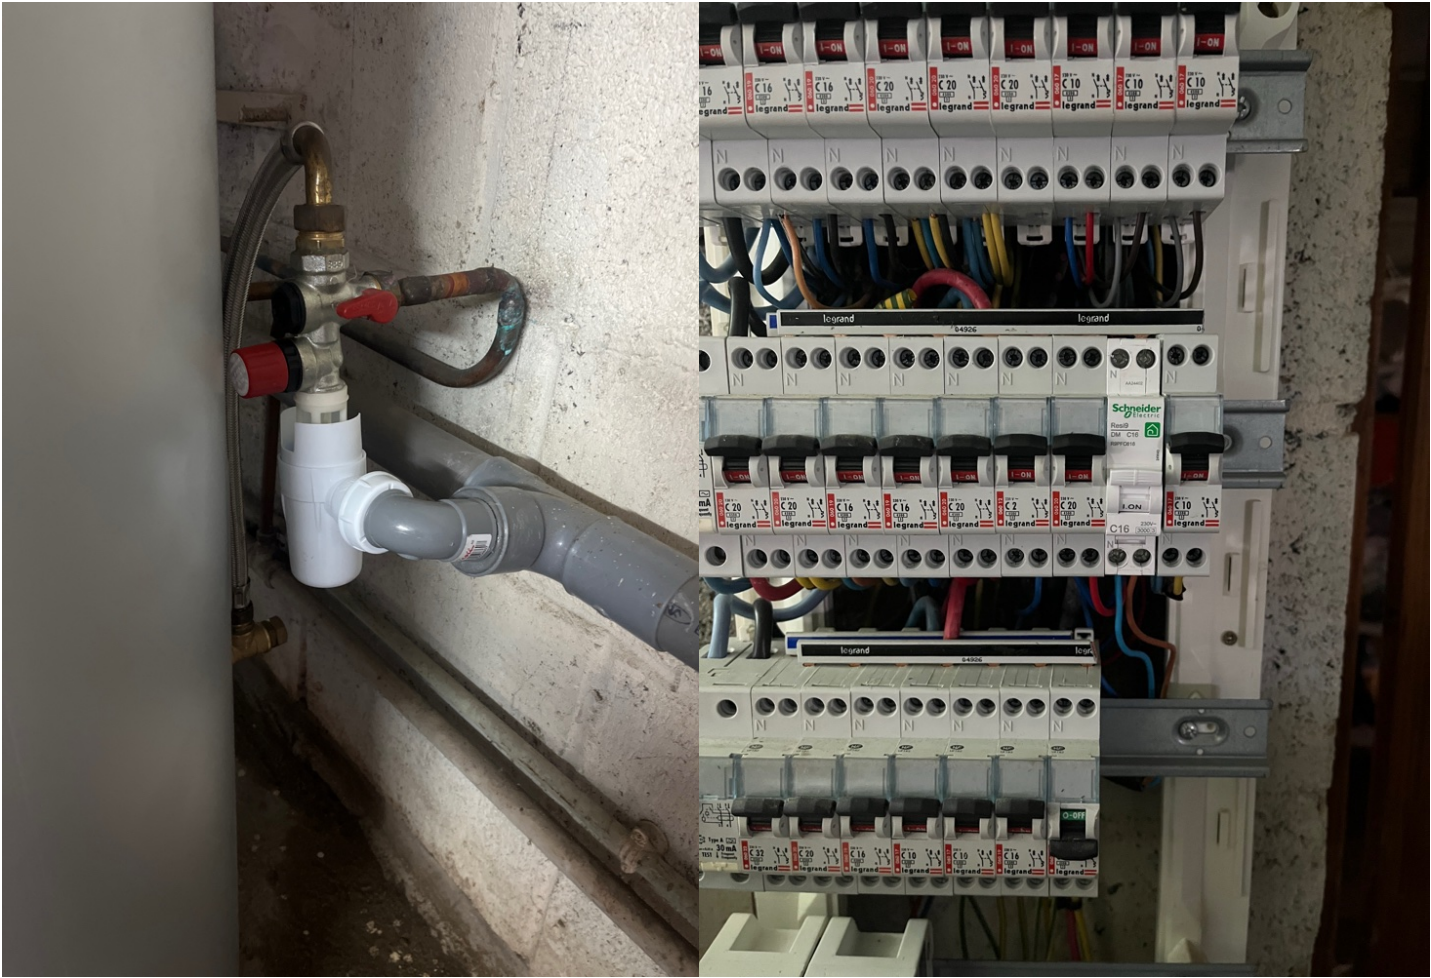

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX
SFTE
BON D'INTERVENTION
270225-259174

TECHNICIEN : ..Papin Gaetan..... COMMERCIAL : ..Vervacke Christian.....

CLIENT
Nom : Wemel Prénom : Jerome
Adresse : 20 rue de breles
Code postal : 160510 Ville : Laversines
Téléphone : 0 6 5 8 6 6 5 9 1 5 Portable : 0 6 2 8 5 2 8 1 2 5 E-mail : renzo.nimo01@gmail.com

Quantité	Désignation	HT	Tva	TTC
1	Thermolaugil 250			
1	Installation et mise en service			
1	Garantie 5 ans sur la cuve			
1	Garantie 2 ans tous les composants+ compresseur			
TOTAL		553	10%	262

ANALYSE DE LA DURETÉ

TH AVANT INSTALLATION : 38
TH APRESINSTALLATION : 7
Numéro de programme :
Réducteur de pression :
Capacité M3 :

Je soussigné, Wemel Jerome avoir pris connaissance des explications techniques.
Signature du client :
Le 27 février 2025 à Laversines

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX
SFTE
BON D'INTERVENTION
270225-259174

TECHNICIEN : ..Papin Gaetan..... COMMERCIAL : ..Vervacke Christian.....

CLIENT
Nom : Wemel Prénom : Jerome
Adresse : 20 rue de breles
Code postal : 160510 Ville : Laversines
Téléphone : 0 6 5 8 6 6 5 9 1 5 Portable : 0 6 2 8 5 2 8 1 2 5 E-mail : renzo.nimo01@gmail.com

Quantité	Désignation	HT	Tva	TTC
1	Thermolaugil 250			
1	Installation et mise en service			
1	Garantie 5 ans sur la cuve			
1	Garantie 2 ans tous les composants+ compresseur			
TOTAL		553	10%	262

ANALYSE DE LA DURETÉ

TH AVANT INSTALLATION : 38
TH APRESINSTALLATION : 7
Numéro de programme :
Réducteur de pression :
Capacité M3 :

Je soussigné, Wemel Jerome avoir pris connaissance des explications techniques.
Signature du client :
Le 27 février 2025 à Laversines