

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : Éco Station, VPH
et Fournitures

Faire Devis Fuite couverture
tuile cassé D!

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 25/11/24


☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Nesmy le 25/11/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

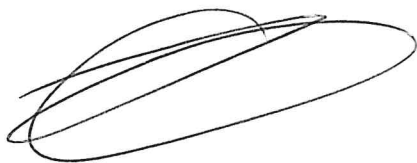

Signature du client :



Reçu chèque(s) N° CM:4364275

D'un montant de 170 €

Nom : **TEILLET MAURICE ET MICHELE**

Adresse : **26 RAMBOURG**

CP : **85310** Ville : **NESMY**

Téléphone : **02 51 07 68 72**

Type d'appareil : *CR28*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service		OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	<i>X</i>	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	<i>X</i>	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	<i>X</i>	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	<i>X</i>	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1	<i>X</i>	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973	<i>X</i>	
7	Préfiltration amont installée	<i>X</i>	
8	Mise sous pression de l'appareil	<i>X</i>	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	<i>X</i>	
10	Contrôle fuite et suintement	<i>X</i>	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	<i>X</i>	
Mise en service		OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne	<i>X</i>	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>12 °TH</i>	<i>X</i>
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	<i>X</i>	
4	Lancement régénération en manuel	<i>X</i>	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	<i>X</i>	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>6 °TH</i>	<i>X</i>
Observations			
<i>remplacement tuyaux trico clair 10"</i> <i>Nettoyage bac à sel</i>			

Signature du client :

Date : *25/11/24*

Signature du technicien :